


ZAŘAZENÍ		REVIZE			
SESTAVA	POUŽITO NA	REV.	POPIS	DATUM	SCHVÁLENO

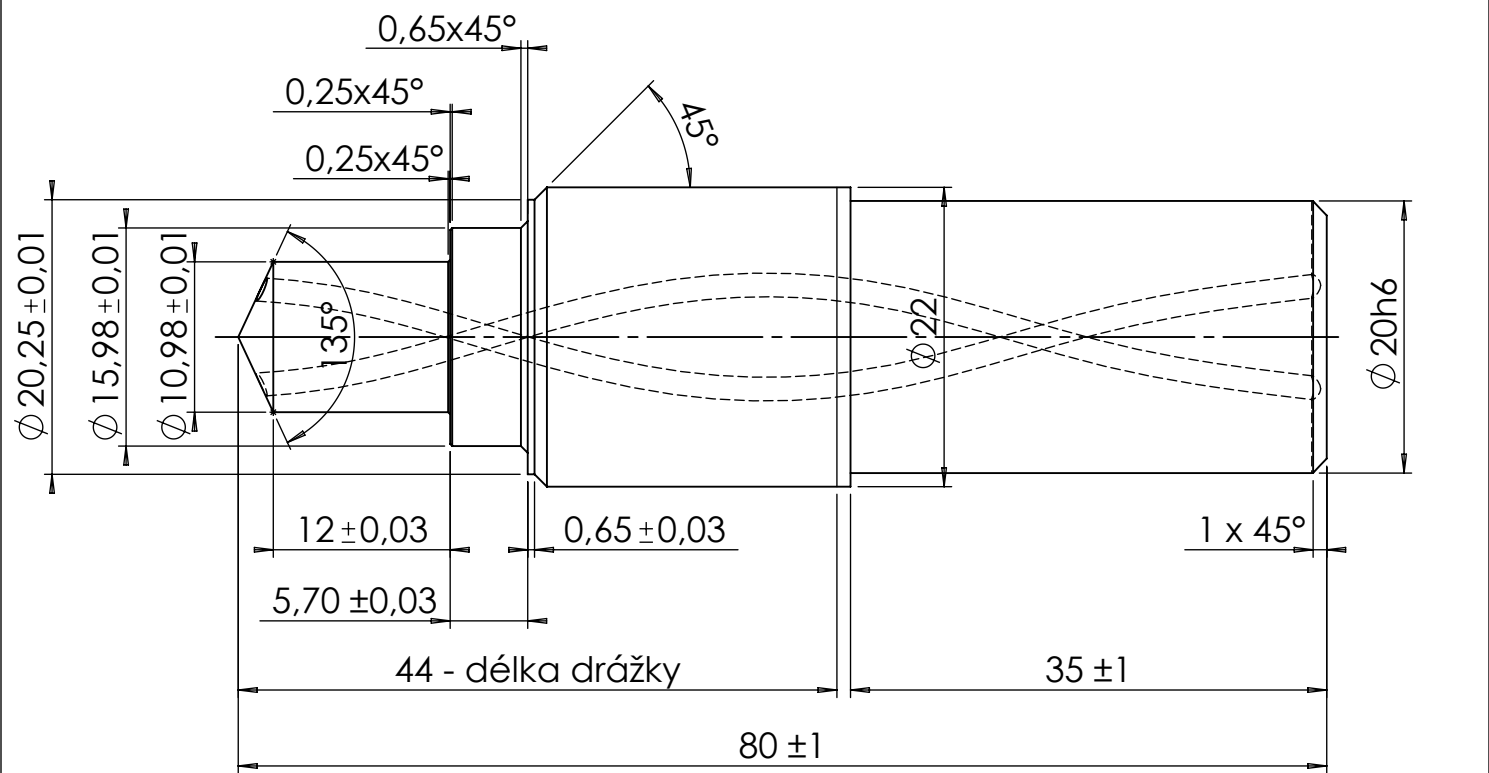

DRÁŽKA V PRAVÉ SPIRÁLE s=82,37 mm (40° NA Ø 22), Z=2
 VNITŘNÍ VÝPLACH, TK=7,7, Ø 1,75
 ŠPIČKA TYP S6
 KOREKCE STUPNĚ

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL:

POPIS:

ROZMĚRY JSOU V MILIMETRECH TOLERANCE DLE: DIN ISO 2768 do 6 ±0,1 od 6 do 30 ±0,2 od 30 do 120 ±0,3 od 120 do 400 ±0,5 od 400 do 1000 ±0,8	OBJEDNÁVKA Č.:		Ing. ZDENĚK KRÁTKÝ		
		DATUM	NÁZEV:		
	SCHVÁLIL:		SK VRTÁK		
	KRESLIL:				
MATERIÁL	KONTROLOVAL:		FORMÁT	CODE	VÝKRES Č.
POVLAK	KOPIE		A4		REV.
NEODMĚŘUJTE Z VÝKRESU	VYDÁNÍ		MĚŘ:	není	HMOT.
				LIST	1