


ZAŘAZENÍ		REVIZE			
SESTAVA	POUŽITO NA	REV.	POPIS	DATUM	SCHVÁLENO

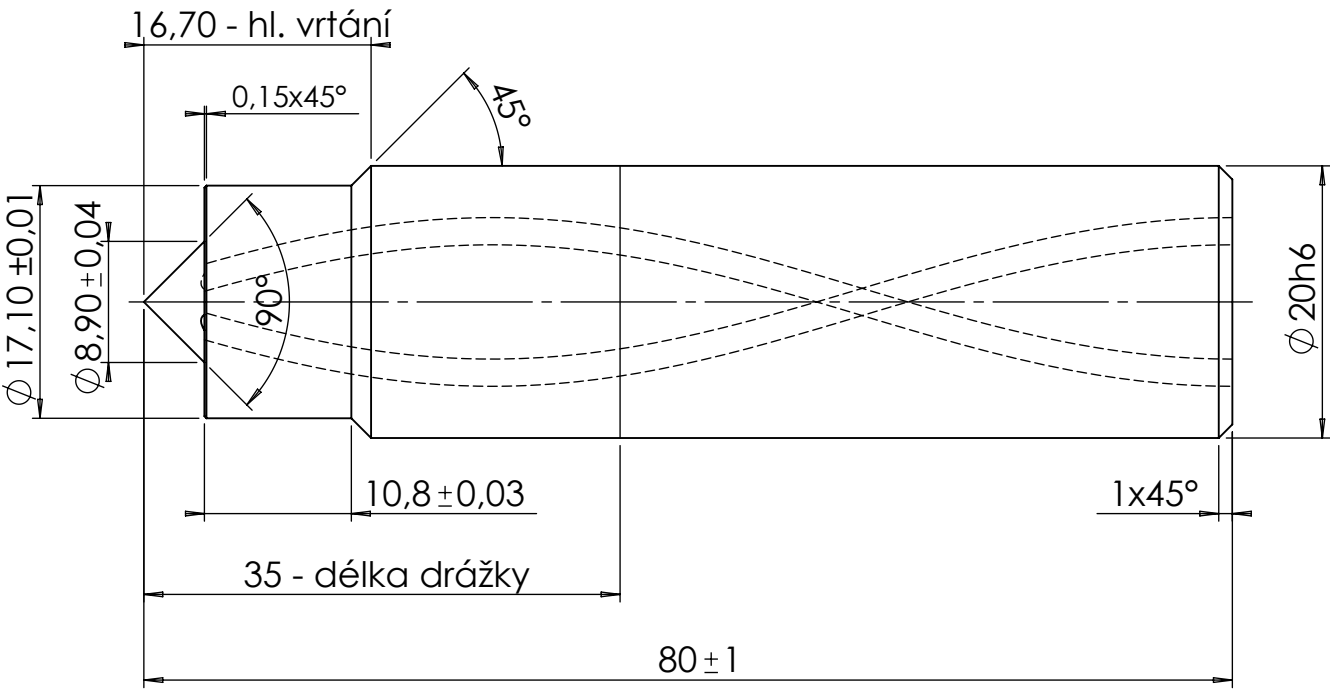

DRÁŽKA V PRAVÉ SPIRÁLE S= 108,83 mm(30° NA Ø 20), Z=2
 Ø JÁDRA 5,1 mm
 VNITŘNÍ VÝPLACH, TK=10,4mm , Ø 2 mm
 ŠPIČKA TYP : ZLOM

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL:

POPIS:

ROZMĚRY JSOU V MILIMETRECH TOLERANCE DLE: DIN ISO 2768 do 6 ±0,1 od 6 do 30 ±0,2 od 30 do 120 ±0,3 od 120 do 400 ±0,5 od 400 do 1000 ±0,8	OBJEDNÁVKA Č.		Ing. ZDENĚK KRÁTKÝ		
		DATUM	NÁZEV:		
	SCHVÁLIL:		SK VRTÁK		
	KRESLIL:				
MATERIÁL	KONTROLOVAL		FORMAT	CODE	DWG. NO.
POVLAK	KOPIE		A4		
NEODMĚŘUJTE Z VÝKRESU	VYDÁNÍ		MĚŘ.: není	HMOT.	LIST 1